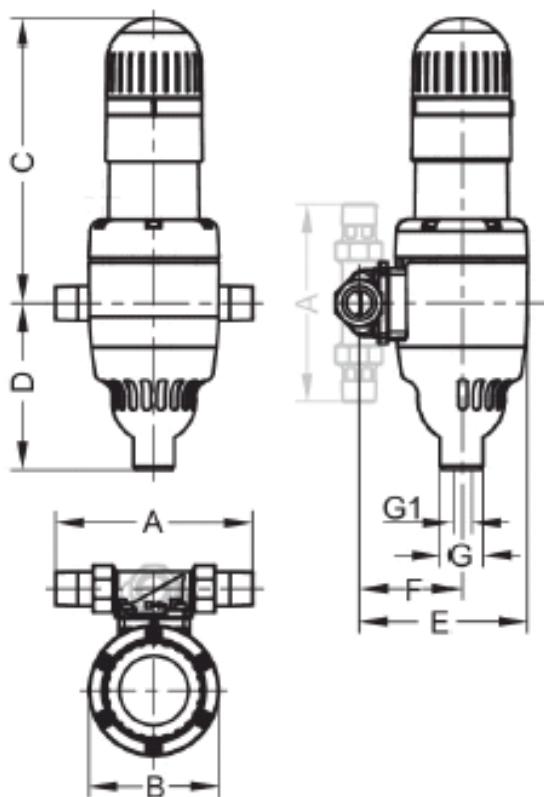


7.1 Cotes de montage

Fig. : JPF+ $\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{4}$ "

G Section nominale de passage des eaux usées

G1 Section nominale de passage des eaux usées (alternative)

7.2 Accessoires

- JUDO QUICKSET d'extension JQR (référence 8250041) pour le couplage en série de deux appareils, p. ex. station d'eau domestique automatique et installation de traitement d'eau
- Protection antifuite ECO-SAFE (référence 8140010)
- Bloc de sécurité JUDO JSB (référence 8735260) pour un équipement ultérieur du filtre en une station d'eau domestique; contient réducteur de pression, clapet anti-retour et manomètres de pression amont et aval

	JPF+ $\frac{3}{4}$ "	JPF+ 1"	JPF+ $1\frac{1}{4}$ "
A	180	195	230
B	130	130	130
C	280	280	280
D	165	165	165
E	165	165	170
F	100	100	105
G	40	40	40
G1	14	14	14

Tableau 2 : Valeurs sans unité en mm

A Longueur de montage

B Largeur de l'appareil

C Hauteur au-dessus du milieu du tuyau

D Hauteur au-dessous du milieu du tuyau

E Profondeur de montage jusqu'au milieu du tuyau

F Dimension de branchement des eaux résiduaires jusqu'au milieu du tuyau